

# Autowasininstallatie met dosering en of onderkant wassen met recirculatie


Beoordelingsrapport  
gevaarlijke toestellen

Datum: juni 2024


Auteursrechten  
voorbehouden

## 1 Principeschets

### 1.1 Autowasstraat met dosering reinigingsmiddel (A) en/of vloeibare was (B).

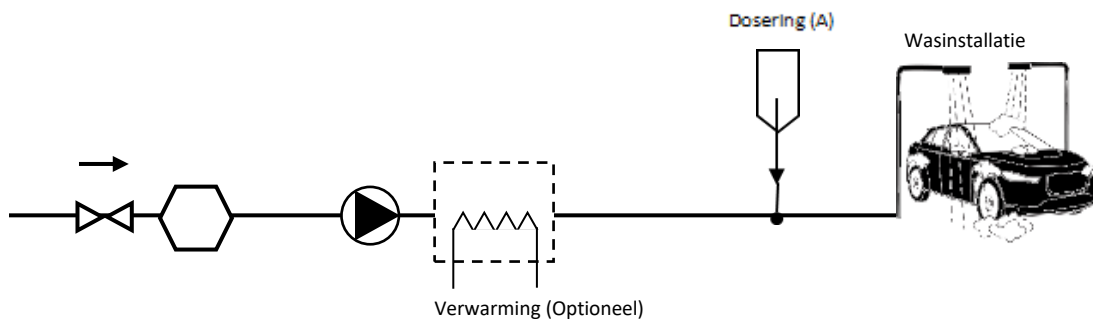

### 1.2 Autowasstraat met dosering reinigingsmiddel (A), was (B), recirculatie (C) en onderkant wassen (D).

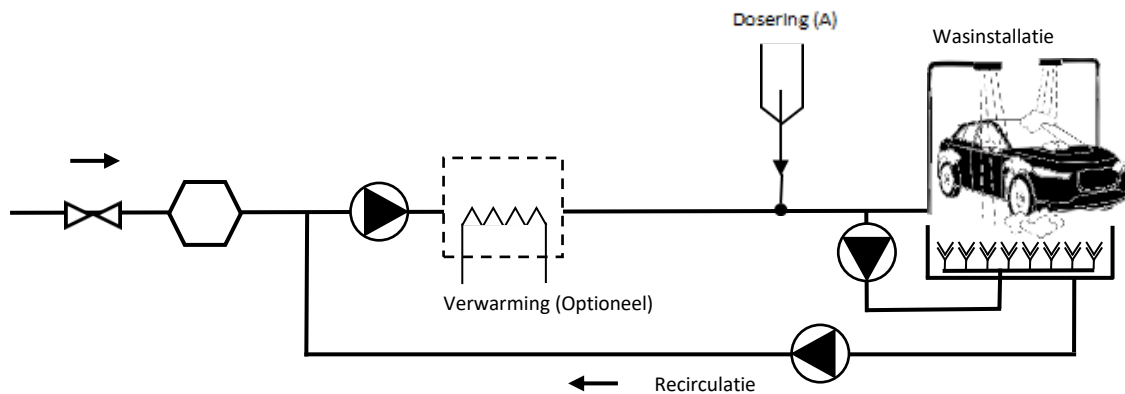

## 2. Aard van de mogelijke verontreiniging.

### 2.1 Autowasstraat met dosering reinigingsmiddel (A) en/of vloeibare was (B)

(A) Reinigingsmiddel en of was met vloeistofklasse 3 (A1), of vloeistofklasse 4 (A2)

### 2.2 Autowasstraat met dosering reinigingsmiddel (A), was (B) en recirculatie (C).

(A) Reinigingsmiddel met vloeistofklasse 3 (A1), reinigingsmiddel met vloeistofklasse 4 (A2).

(B) Afgewassen verontreinigingen en straatvuil.

## 3. Wijze waarop de verontreiniging mogelijk kan plaatsvinden

### 3.1 Autowasstraat met dosering reinigingsmiddel (A) en/of vloeibare was (B)

(A) (A) Terugpersing door de doseerpompen van reinigingsmiddel en of was met vloeistofklasse 3 (A1) of vloeistofklasse 4 (A2).

### 3.2 Autowasstraat met dosering reinigingsmiddel (A), was (B) en recirculatie (C).

(A) (A) Terugpersing door de doseerpompen van reinigingsmiddel en of was met vloeistofklasse 3 (A1) of vloeistofklasse 4 (A2)

(B) Terugpersing van afgewassen verontreinigingen en straatvuil.

## 4. Installatiematrix

### 4.1 Autowasstraat met dosering reinigingsmiddel en/of was.

	Vloeistofklasse				
Druk	1	2	3	4	5
P = atm					
P > atm			● (A1)	● (A2)	

### 4.2 Autowasstraat met dosering reinigingsmiddel (A), was (B) en recirculatie (C).

	Vloeistofklasse				
Druk	1	2	3	4	5
P = atm					
P > atm			● (A1)	● (A2)	● (B)

**5. Beveiliging volgens NEN-EN 1717:**

**5.1 Autowasstraat met dosering reinigingsmiddel en of was.**

(A1) Familie/type; CA

(A2) Familie/type; BA

**5.2 Autowasstraat met dosering reinigingsmiddel en of was, onderkant wassen en recirculatie.**

(A1) Familie/type; CA

(A2) Familie/type; BA

(B) Familie/type; AA; AB; AD

**6. Beveiliging volgens WBT, minimaal:**

**6.1 Autowasstraat met dosering reinigingsmiddel en of was.**

(A1) Familie/type; CA

(A2) Familie/type; BA

**6.2 Autowasstraat met dosering reinigingsmiddel en of was, onderkant wassen en recirculatie.**

(A1) Familie/type; CA

(A2) Familie/type; BA

(B) Familie/type; AA; AB; AD

**7. Toelichting op keuze WBT:**

nvt.