

**AANLEG VAN
LEIDINGWATERINSTALLATIES**
Indeling in groepen

DATUM: JUNI 2004

Auteursrechten voorbehouden

Met betrekking tot de indeling in groepen is in artikel 3.2 van NEN 1006 (AVWI-2002) het volgende gesteld:

3.2.1 *Omvangrijke drink-, warmtap- en huishoudwaterinstallaties moeten in groepen zijn verdeeld.*


1. Titel van de vermelde norm

NEN 1006 Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties (AVWI-2002)

2. Groepenindeling

Wanneer een drink-, warmtap- of huishoudwaterinstallatie meer dan 10 tappunten omvat, is deze omvangrijk en moeten deze installaties daarom over meer dan één groep worden verdeeld en afzonderlijk afsluitbaar en aftapbaar zijn. Mengkranen worden in dit kader als één tappunt beschouwd.

Gedeelten van een leidingwaterinstallatie welke aan bevriezingsgevaar zijn blootgesteld, moeten afzonderlijk afsluitbaar en aftapbaar zijn.

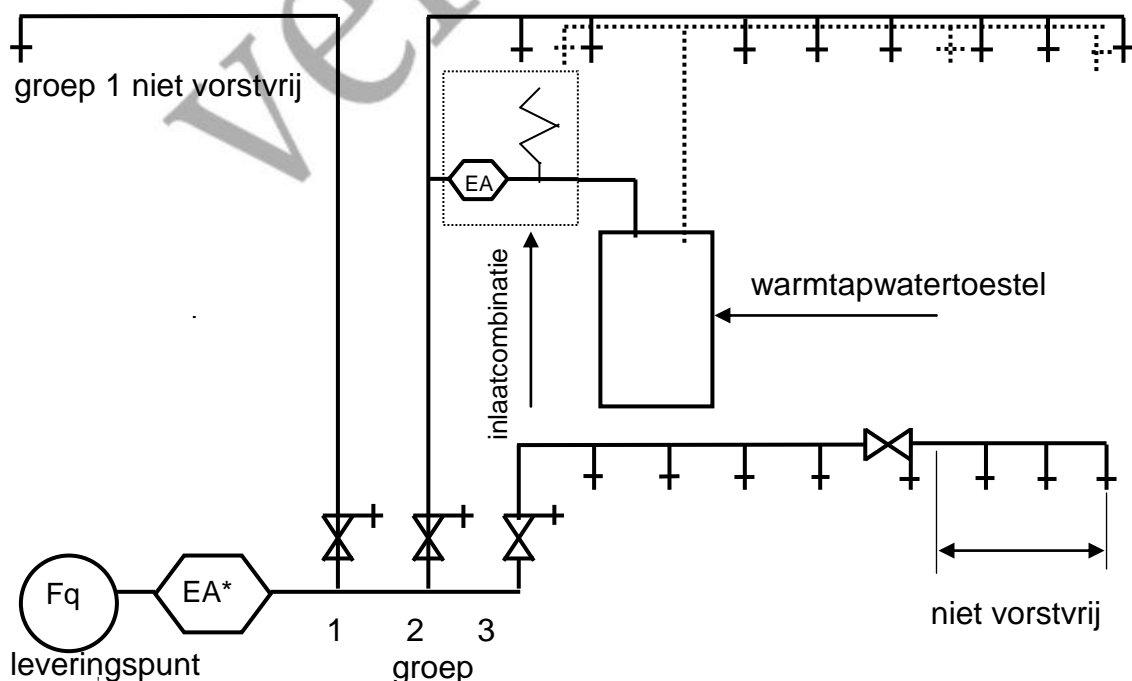

* De EA kan vervallen indien hier direct voor een watermeter met geïntegreerde keerklep van het waterleidingbedrijf is geplaatst.

Bovenstaand figuur geeft een voorbeeld van een groepenverdeling in een leidingwaterinstallatie met 16 tappunten (waarvan 3 mengkranen) en twee leidingdelen, die `s winters buiten bedrijf moeten kunnen worden gesteld.

