

**AANLEG VAN  
DRINKWATERINSTALLATIES**  
Indeling in groepen

DATUM: JAN. 1983


Auteursrechten voorbehouden

Met betrekking tot de indeling in groepen is in artikel 3.2 van NEN 1006 (AVWI-1981) het volgende gesteld:

2.2.1 *Omvangrijke drinkwaterinstallaties dienen zodanig in groepen te zijn verdeeld dat zij bij storing of reparatie niet in hun geheel behoeven te worden afgesloten.*

**1. Groepenindeling**

- 1.1 Een installatie met meer dan 10 tappunten dient in ieder geval over meer dan één groep te zijn verdeeld. Gedeelten van een drinkwaterinstallatie welke aan bevroeringsgevaar zijn blootgesteld dienen afzonderlijk afsluitbaar en aftapbaar te zijn.

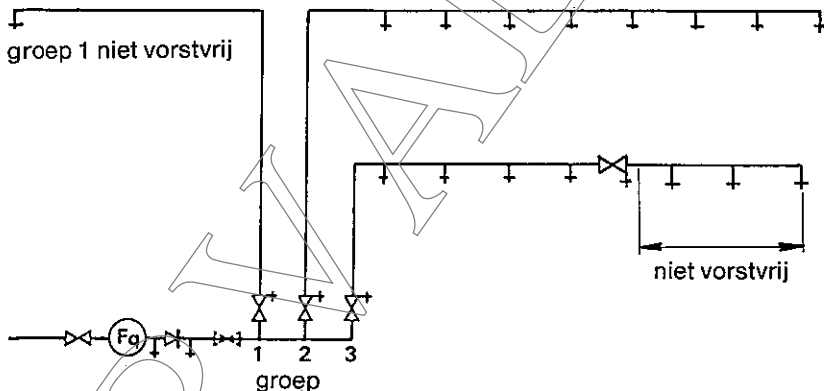

Voorbeeld van een groeppenverdeling in een drinkwaterinstallatie met bijvoorbeeld 12 tappunten en twee leidingdelen, die 's-winters buiten bedrijf moeten kunnen worden gesteld.

VERVALLEN